



WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU

WĘZEŁ 1 i 3

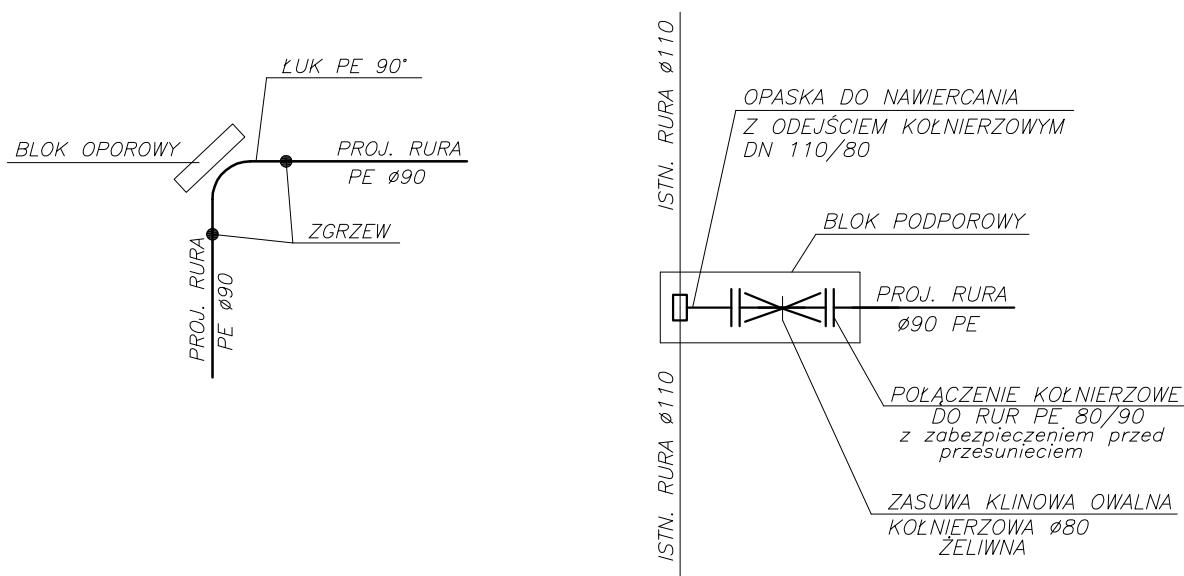

WĘZEŁ 2

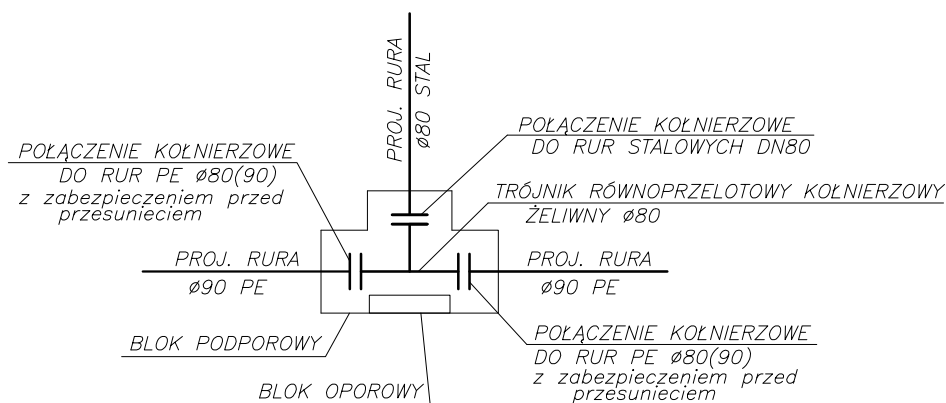

Bitl BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI

ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax. (34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Gmina Koluszki ul. 11-go Listopada 65, 95-040 Koluszki		Projekt:	Branża:	Nr rysunku:	Rewizja:	Faza:
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części niskiej budynku admin.-biurowego		010	S	003	00	PW
Temat: Schemat węzłów wodociągowych			Data: 06.2015		Skala: B/S	
Projektował: mgr inż. Paweł Januszewski SLK/5184/PWOS/13		Sprawdził:		Opracował: mgr inż. Krystyna Kamizela —		
Podpis		Podpis		Podpis		