


- LEGENDA:
- 1. zawór oddajający DN 32 - 3 szt.
  - 2. wodomierz ZWU, 3,5 m3/h, 1 1/4" - 1 szt.
  - 3. zawór antyskażeniowy EA DN 20 - 1 szt.
  - 4. zawór oddajający DN 40 - 2 szt.
  - 5. zawór antyskażeniowy EA DN 40 - 1 szt.
  - 6. zawór oddajający DN 25 - 2 szt.
  - 7. zawór przesłania antywypływowy DN 25 - 1 szt.

- LEGENDA:
- PE** - podgzewacz podumywałkowy elektryczny o poj. 5 dm3
  - instalacja CWU
  - instalacja ZWU
  - instalacja HYDRANTOWA
  - zabudowa GK
  - Pk** - pion kanalizacji sanitarnej
  - instalacja odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej
  - instalacja kanalizacji sanitarnej

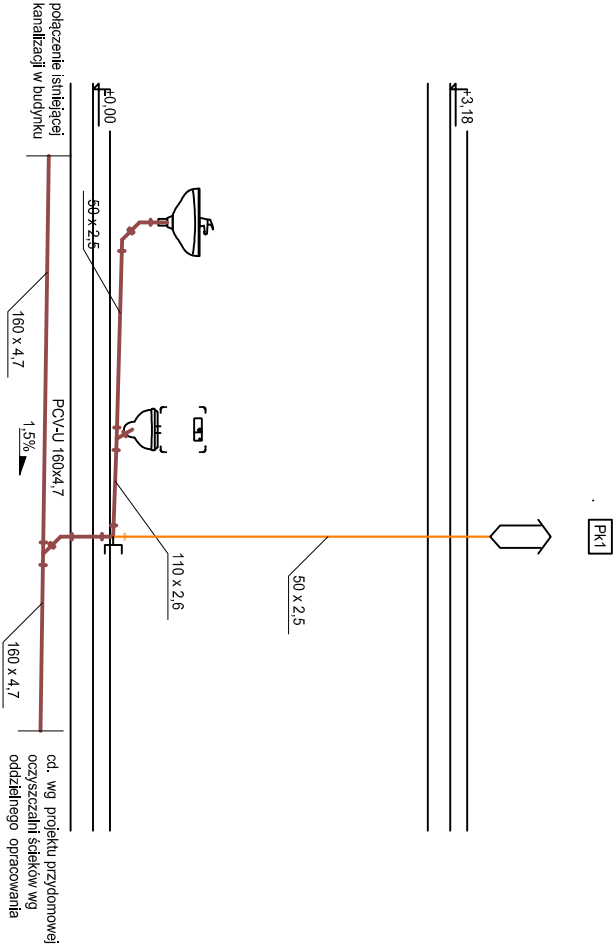

<div><div></div><div><div>www.neon.net.pl</div><div>neon@neon.net.pl</div></div><div><div>Częstochowa, ul. Bór 180</div><div>42-202 Częstochowa</div><div>tel./fax: +48 +34 3245161</div></div></div>				
Investor:	Gmina Koluszki, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65			
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Branża:	Sanitarna			
Temat:	Termomodernizacja obiektu: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzelińie, ul. Strażacka 16, działka nr ewid. 375, obręb: nr 1 Będzeliń, jedn. ewid.: 100607_5 Rozbudowa obiektu o pomieszczenia techniczne			
Projektował:	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLK/1372POWS/06	specjalność sanitarna	VI 2017
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/POOS/12	specjalność sanitarna	VI 2017
ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI				Skala -/ - Nr rysunku WK3